



## AREA RISORSE DEL TERRITORIO

Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio

---

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia

OGGETTO: Predisposizione di dichiarazione da allegare all'istanza di SCIA antincendio  
riguardo il Magazzino comunale sito in Lazzaretti n. 7 a Reggio Emilia –  
(Rif. Pratica VVF n. 40235)

### RELAZIONE

Reggio Emilia, li 01 settembre 2021

Geom. Massimiliano Croci



---



## AREA RISORSE DEL TERRITORIO

### Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia

#### 1. PREMESSE


Al fine di poter presentare la SCIA antincendio riguardante il Magazzino comunale sito in Lazzaretti n. 7 a Reggio Emilia – (Rif. Pratica VVF n. 40235), è richiesta con inderogabile urgenza la predisposizione di una dichiarazione (da allegare all'istanza di SCIA antincendio) riguardo il ripristino di compartimentazioni già indicate ai punti 3) e 10) dell'elenco adeguamenti ricevuto in data 06/05/2021 dallo studio incaricato e sotto riportati.

#### 2. OGGETTO DELL'INTERVENTO

In particolare la prestazione riguarderà la predisposizione della documentazione riguardante i prodotti utilizzati dalla ditta incaricata dalla proprietà, i prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche di resistenza al fuoco ed in particolare riepilogando:

a) **Dichiarazione**, a firma di Professionista Antincendio iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art 16 comma 4 del D Lgs. 139/06, resa su apposito modello dei Vigili del fuoco (MOD. PIN- 2.3\_2018\_ DICH. PROD) con relativo elaborato grafico, riguardo i prodotti di seguito elencati:

- N. 4 collari da applicarsi su tubazioni verticali combustibili sfocianti in copertura i quali dovranno possedere caratteristica di resistenza al fuoco pari a EI 60. Le tubazioni risultano essere a servizio degli estrattori dei servizi igienici e delle cappe di aspirazioni cucine;
- N. 2 sigillature di interstizi presenti sulla parete di separazione tra i servizi igienici del Magazzino ed i due vani scala degli appartamenti. La resistenza al fuoco richiesta risulta essere pari a EI 60.

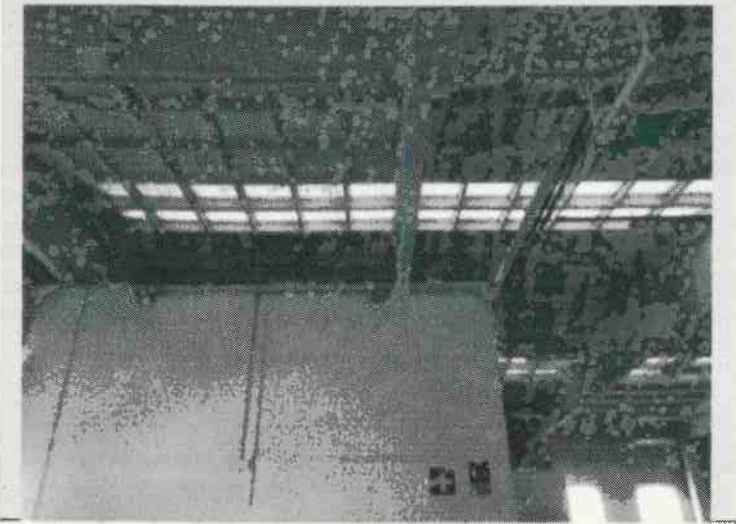

Gli attraversamenti dei solai dei due appartamenti, dovuti al passaggio delle canne fumarie, dovranno essere sigillati con collari antincendio aventi resistenza al fuoco pari ad almeno EI 60.



COMPLETAMENTO DELLA COMPARTIMENTAZIONE EI 60 ANTINCENDIO DELLE PARETI DI SEPARAZIONE  
CON PARTI DEL CAPANNONE COME SCALE APPARTEMENTI ECC. ECC. VEDI FOTO