



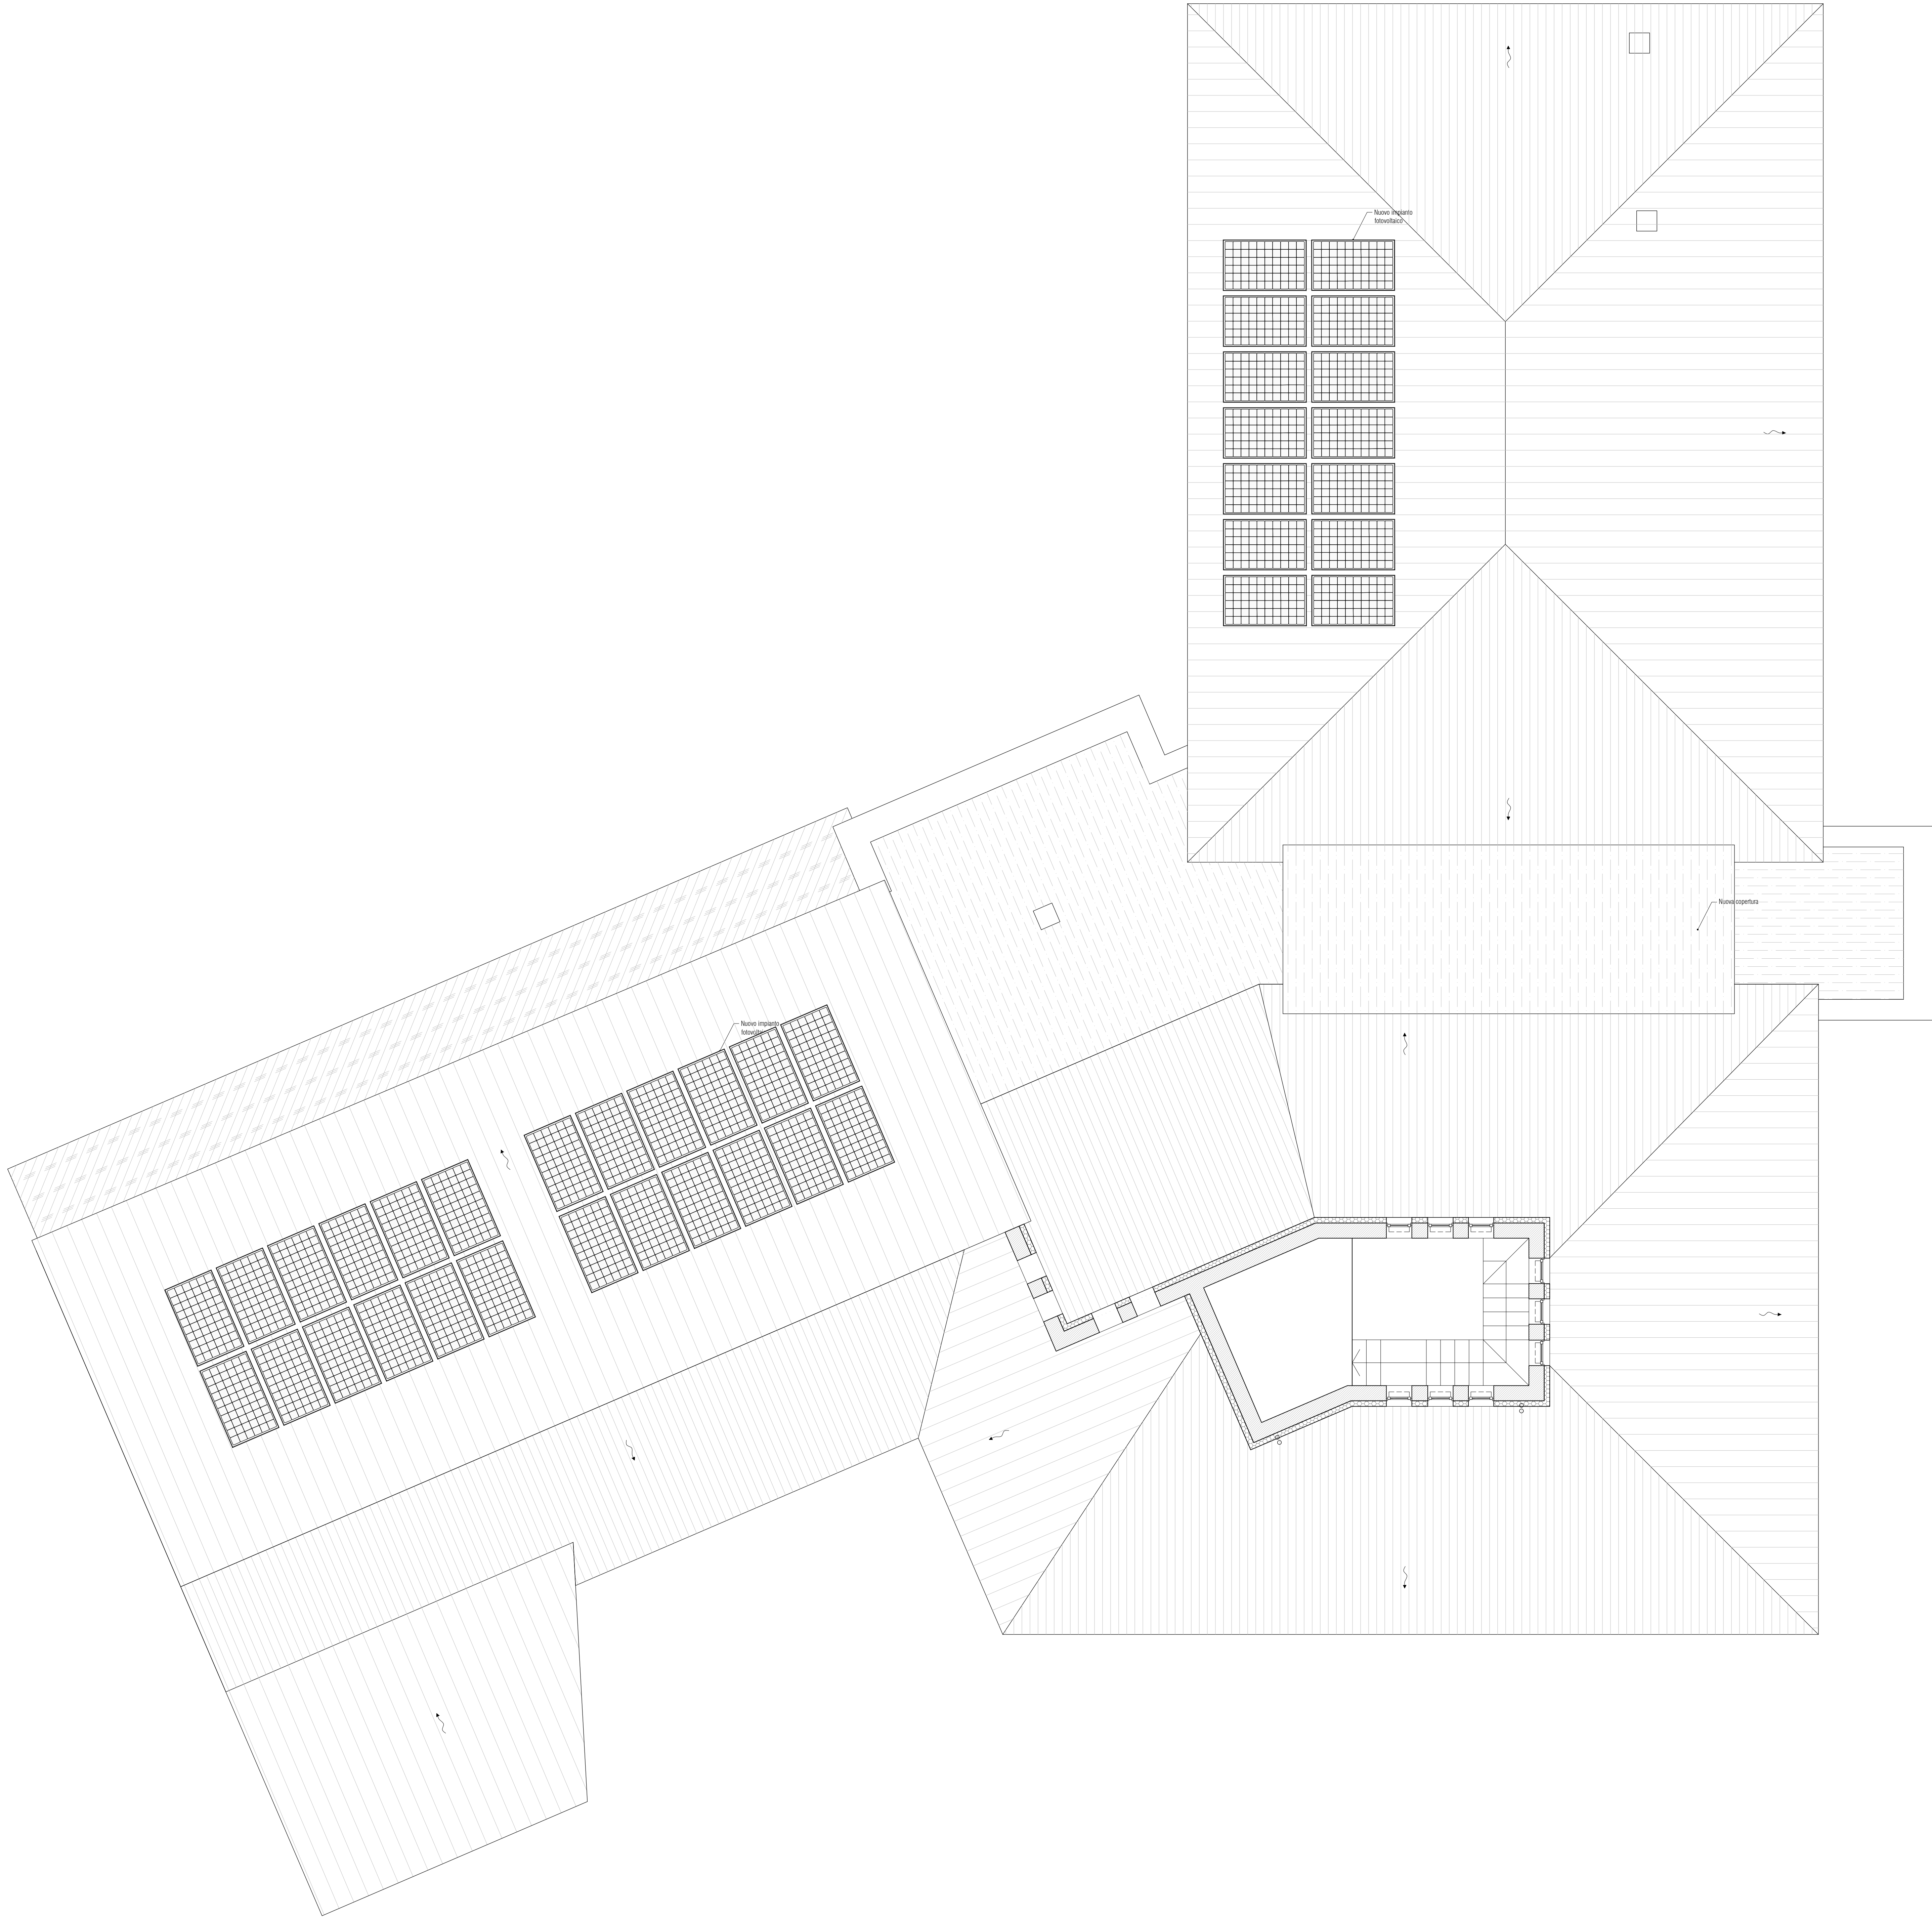

Collegamento nuovo impianto fotovoltaico

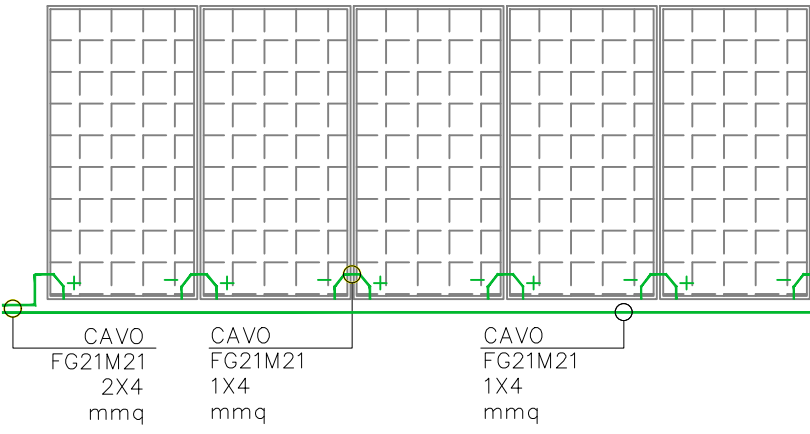

PANNELLO FOTOVOLTAICO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- V_{oc}=45V (TENSIONE DI PICCO VALUTATA IN CONDIZIONI STANDARD)
- V_{mp}=45.16V (TENSIONE A VUOTO)
- P_{max}=15.8W (CORRENTE ALLA MASSIMA POTENZA)
- CONDIZIONI STANDARD: IRRADGIAMENTO SOLARE DIRETTO=1000W/m²
- TEMPERATURA (55°C) AIR MASS=15°C
- SCATOLA DI GIUNZIONE CON MODI DI BYPASS (307.00101)

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Area Sviluppo Territoriale
Servizio Qualità e Sostenibilità
della Città Pubblica



PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
NIDO PETER PAN

CODICE INTERVENTO: A 29601
CUP: J88I22000300006

PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016)
Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Elena Meloni

struttura
società di ingegneria strutturale
Bologna S.p.A.
via Luigi Galvani 23/A - 40138
tel +39 051 731 181 - fax +39 051 772
www.struttura.it

Progettista opere architettoniche
Progettista opere strutturali
Progettista impianti elettrici e meccanici
Progettista antincendio
Ing. Francesco Sbardellati

Coordinamento della sicurezza in progettazione
Ing. Andrea Nallato

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
STRUTTURA DEL NIDO PETER PAN
DI VIA PETER PAN, 1
CUP: J88I22000300006
AUTORIZZAZIONE DEL 06/08/2011



Elaborati grafici

STATO DI PROGETTO
FM-FTV

novembre 2023

DATA	REVISIONE	VERBALE	REVISIONE
01/11/2023	01	01	01
01/11/2023	02	02	02
01/11/2023	03	03	03
01/11/2023	04	04	04
01/11/2023	05	05	05
01/11/2023	06	06	06
01/11/2023	07	07	07
01/11/2023	08	08	08
01/11/2023	09	09	09
01/11/2023	10	10	10
01/11/2023	11	11	11
01/11/2023	12	12	12
01/11/2023	13	13	13
01/11/2023	14	14	14
01/11/2023	15	15	15
01/11/2023	16	16	16
01/11/2023	17	17	17
01/11/2023	18	18	18
01/11/2023	19	19	19
01/11/2023	20	20	20
01/11/2023	21	21	21
01/11/2023	22	22	22
01/11/2023	23	23	23
01/11/2023	24	24	24
01/11/2023	25	25	25
01/11/2023	26	26	26
01/11/2023	27	27	27
01/11/2023	28	28	28
01/11/2023	29	29	29
01/11/2023	30	30	30
01/11/2023	31	31	31
01/11/2023	32	32	32
01/11/2023	33	33	33
01/11/2023	34	34	34
01/11/2023	35	35	35
01/11/2023	36	36	36
01/11/2023	37	37	37
01/11/2023	38	38	38
01/11/2023	39	39	39
01/11/2023	40	40	40
01/11/2023	41	41	41
01/11/2023	42	42	42
01/11/2023	43	43	43
01/11/2023	44	44	44
01/11/2023	45	45	45
01/11/2023	46	46	46
01/11/2023	47	47	47
01/11/2023	48	48	48
01/11/2023	49	49	49
01/11/2023	50	50	50
01/11/2023	51	51	51
01/11/2023	52	52	52
01/11/2023	53	53	53
01/11/2023	54	54	54
01/11/2023	55	55	55
01/11/2023	56	56	56
01/11/2023	57	57	57
01/11/2023	58	58	58
01/11/2023	59	59	59
01/11/2023	60	60	60
01/11/2023	61	61	61
01/11/2023	62	62	62
01/11/2023	63	63	63
01/11/2023	64	64	64
01/11/2023	65	65	65
01/11/2023	66	66	66
01/11/2023	67	67	67
01/11/2023	68	68	68
01/11/2023	69	69	69
01/11/2023	70	70	70
01/11/2023	71	71	71
01/11/2023	72	72	72
01/11/2023	73	73	73
01/11/2023	74	74	74
01/11/2023	75	75	75
01/11/2023	76	76	76
01/11/2023	77	77	77
01/11/2023	78	78	78
01/11/2023	79	79	79
01/11/2023	80	80	80
01/11/2023	81	81	81
01/11/2023	82	82	82
01/11/2023	83	83	83
01/11/2023	84	84	84
01/11/2023	85	85	85
01/11/2023	86	86	86
01/11/2023	87	87	87
01/11/2023	88	88	88
01/11/2023	89	89	89
01/11/2023	90	90	90
01/11/2023	91	91	91
01/11/2023	92	92	92
01/11/2023	93	93	93
01/11/2023	94	94	94
01/11/2023	95	95	95
01/11/2023	96	96	96
01/11/2023	97	97	97
01/11/2023	98	98	98
01/11/2023	99	99	99
01/11/2023	100	100	100